

# 経営比較分析表

佐賀県 武雄市


業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法適用	水道事業	末端給水事業	A5
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金 (円)
-	81.64	97.54	4,568

人口 (人)	面積 (km <sup>2</sup> )	人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
50,359	195.40	257.72
現在給水人口 (人)	給水区域面積 (km <sup>2</sup> )	給水人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
48,789	195.44	249.64

**グラフ凡例**

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 【】 平成26年度全国平均


## 1. 経営の健全性・効率性

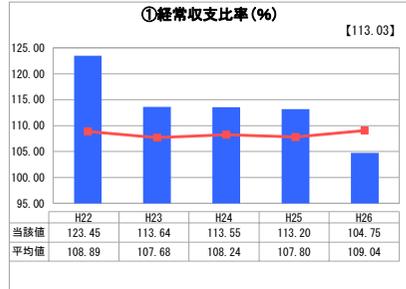


「経常損益」




「累積欠損」

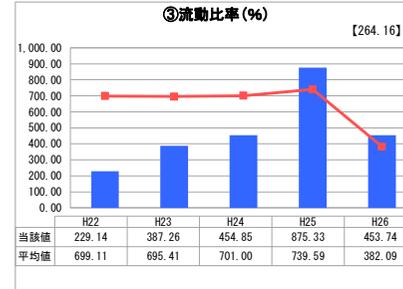


「支払能力」

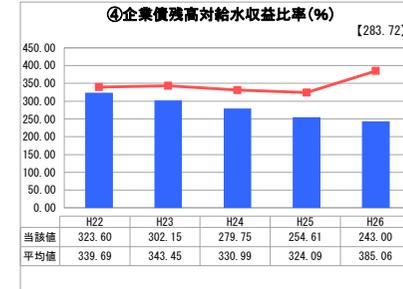

「債務残高」

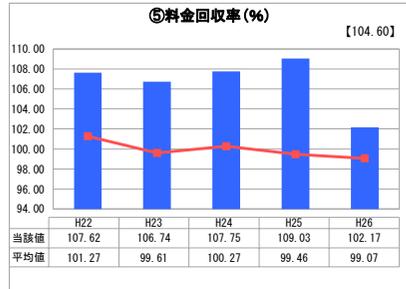


「料金水準の適切性」

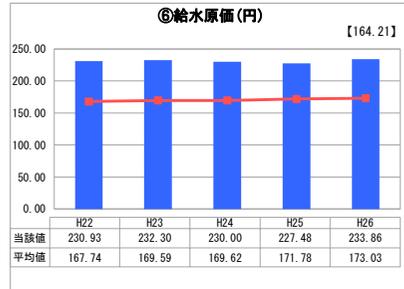

「費用の効率性」




「施設の効率性」

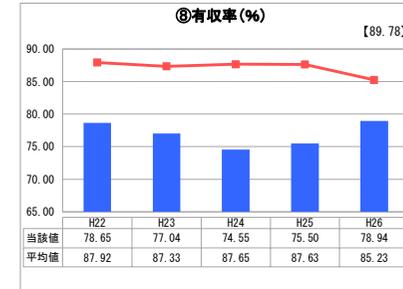

「供給した配水量の効率性」


## 2. 老朽化の状況

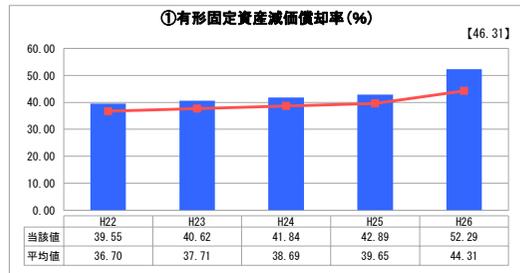

「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」

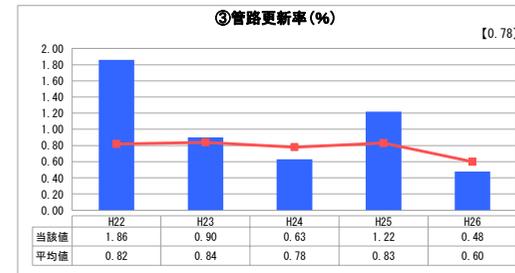

「管路の更新投資の実施状況」

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率・料金回収率が100%以上で推移していることから、経営の健全性は確保できていると判断できるが、平成26年10月1日に料金の減額改定を行っており、今後給水収益の減少が見込まれる。  
引き続き、より有利な資材調達や計画的な建設投資により経費節減・経営安定を図る。

### 2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率について平均値と同程度で推移しており、類似団体と同水準で施設の老朽化が進んでいることが判断できる。  
そのため経年をみながら計画的な老朽管更新を行うとともに、漏水調査等を実施し有収率の向上に努める。

## 全体総括

経営は概ね安定しているが、給水人口や給水収益の減少、施設の老朽化等の課題があり、計画的・効率的な経営が求められる。  
市民負担の軽減も考慮しながら、経営努力を行うとともに施設の統廃合や広域事業統合も検討する。

※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。